

Ekovent-Info d.o.o.
Prekratova 45, Zagreb
Šmarska cesta 7c, Koper



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LK-035

The results marked by # relate to non-accredited activity

CERTIFIKAT
C-239/01-19-25
Ukrasna maska za vanjske klimatizacijske jedinice
KAMASK
CMMR0L0


Datum: 18.11.2025.

Okolišnji uvjeti 10±2°C
80±5%rH
1002.7 hPa

Tablica 1

Prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka kroz masku


$P_{front}(m^2)$	0.96
$P_{front,ef}(m^2)$	0.19
$P_{side}(m^2)$	1.14
$P_{side,ef}(m^2)$	0.37
$P_{upper}(m^2)$	0.65
$P_{upper,ef}(m^2)$	0.13
$P_{UK}(m^2)$	2.75
$P_{UK,ef}(m^2)$	0.69

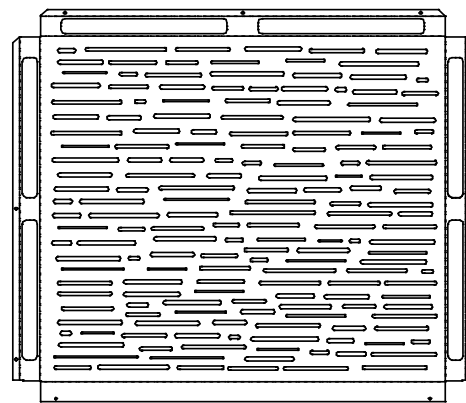

Slika 1.: KAMASK sa MORSE uzorkom CMMR0L0

Režim rada ventilatora	Brzina strujanja zraka "Prednja stranica" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Bočni i gornji prednji otvori" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Stražnji otvori" (m/s)#	Protok zraka (m ³ /h)#	Razlika tlaka usisna strana maske / okolina (Pa)	Razlika tlaka tlačne strane maske (Pa)
3	0.25	2.90	0.80	770	1.8	8.2
4	0.46	5.86	1.32	3355	-18.0	32.0
5	0.79	14.15	2.13	6065	-30.0	62.3
6	0.89	15.11	2.54	6270	-34.0	65.2
6 / 13	1.56	15.41	5.75	9420	50.0	124.0

Dijagramski prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka

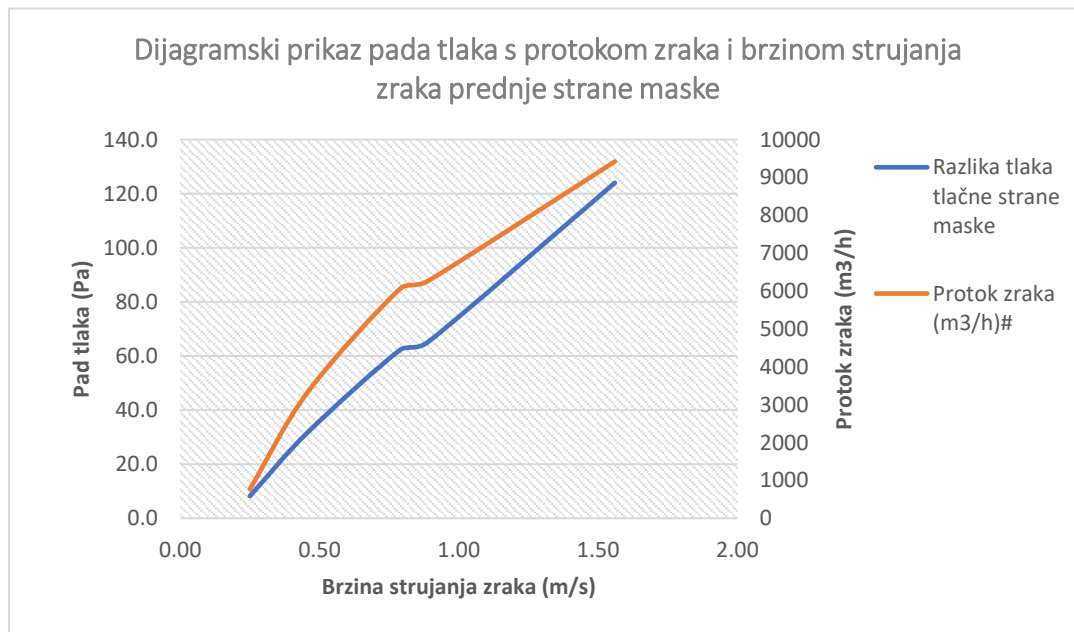

Dimenzija maske CMMR0L0
L x H x D
(length x height x depth)
1050 x 910 x 620 mm

POSEBNA NAPOMENA


- ventilator tj. ventilatori postavljeni 80 mm od prednje stranice maske
- brzine izmjerene i prikazane u tablici i dijagramu su brzine izmjerene 150 mm od prednje stranice maske
- sve prikazane vrijednosti su srednje izmjerene vrijednosti osim tlakova, gdje su prikazane maksimalne vrijednosti

Za Ekovent-Info :

Vladimir Vorkapić, dipl.ing.stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva S 1553

Voditelj ISO 17025 umjernog laboratorija



Ekovent-Info d.o.o.
Prekratova 45, Zagreb
Šmarska cesta 7c, Koper



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LK-035

The results marked by # relate to non-accredited activity

CERTIFIKAT C-239/02-19-25 Ukrasna maska za vanjske klimatizacijske jedinice KAMASK CMMR0M0


Datum: 18.11.2025.

Okolišnji uvjet 10±2°C
80±5%rH
1002.7 hPa

Tablica 1

Prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka kroz masku


$P_{front}(m^2)$	0.7
$P_{front,ef}(m^2)$	0.14
$P_{side}(m^2)$	0.82
$P_{side,ef}(m^2)$	0.28
$P_{upper}(m^2)$	0.52
$P_{upper,ef}(m^2)$	0.11
$P_{UK}(m^2)$	2.04
$P_{UK,ef}(m^2)$	0.53

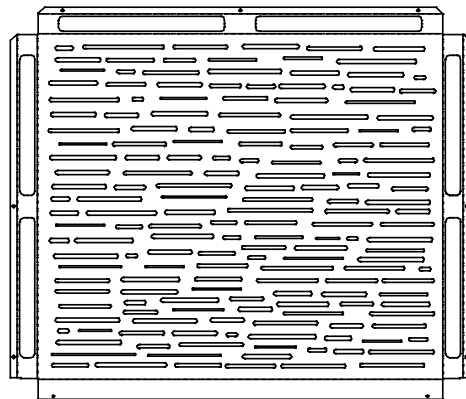

Slika 1.: KAMASK sa MORSE uzorkom CMMR0M0

Režim rada ventilatora	Brzina strujanja zraka "Prednja stranica" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Bočni i gornji prednji otvori" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Stražnji otvori" (m/s)#	Protok zraka (m³/h)#	Razlika tlaka usisna strana maske / okolina (Pa)	Razlika tlaka tlačne strane maske (Pa)
3	0.25	4.30	1.20	770	-1.4	5.8
4	0.40	8.31	2.35	3355	-4.5	28.0
5	0.68	17.30	4.88	6065	-18.6	77.0
6	0.75	17.84	5.20	6270	-27.0	83.0

Dijagramski prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka

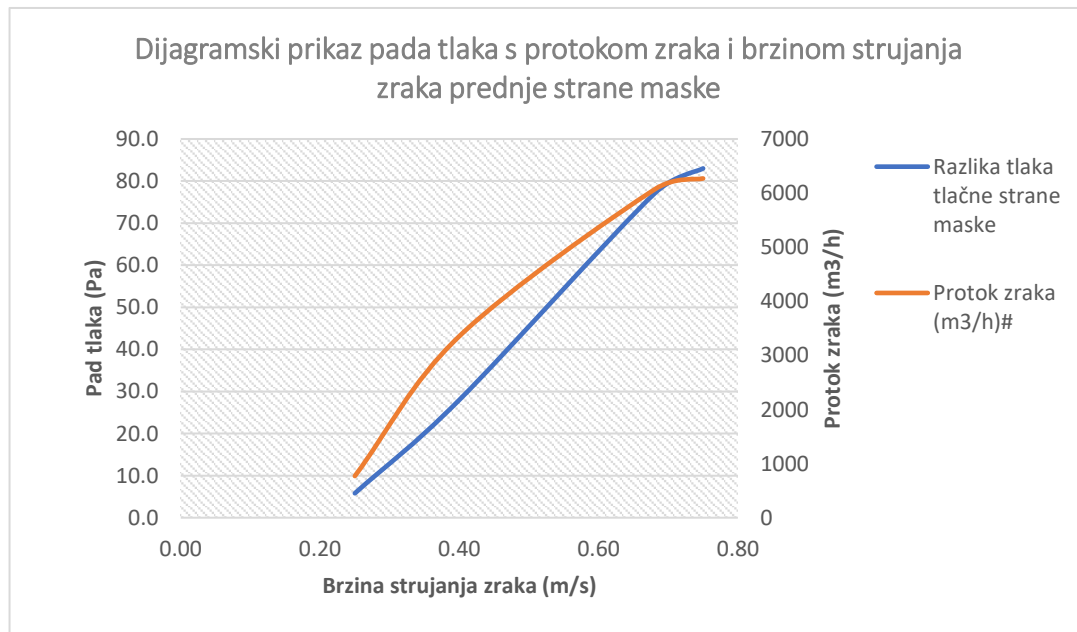

Dimenzija maske CMMR0M0
L x H x D
(length x height x depth)
960 x 730 x 550 mm

POSEBNA NAPOMENA


- ventilator tj. ventilatori postavljeni 80 mm od prednje stranice maske
- brzine izmjerene i prikazane u tablici i dijagramu su brzine izmjerene 150 mm od prednje stranice maske
- sve prikazane vrijednosti su srednje izmjerene vrijednosti osim tlakova, gdje su prikazane maksimalne vrijednosti

Za Ekovent-Info :

Vladimir Vorkapić, dipl.ing.stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva S 1553

Voditelj ISO 17025 umjernog laboratorija



Ekovent-Info d.o.o.
Prekratova 45, Zagreb
Šmarska cesta 7c, Koper



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LK-035

The results marked by # relate to non-accredited activity

CERTIFIKAT

C-239/03-19-25

Ukrasna maska za vanjske klimatizacijske jedinice

KAMASK

CMMR0S0


Datum: 18.11.2025.

Okolišnji uvjet 10±2°C
80±5%rH
1002.7 hPa

Tablica 1

Prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka kroz masku


$P_{front}(m^2)$	0.58
$P_{front,ef}(m^2)$	0.11
$P_{side}(m^2)$	0.7
$P_{side,ef}(m^2)$	0.24
$P_{upper}(m^2)$	0.45
$P_{upper,ef}(m^2)$	0.10
$P_{UK}(m^2)$	1.65
$P_{UK,ef}(m^2)$	0.41

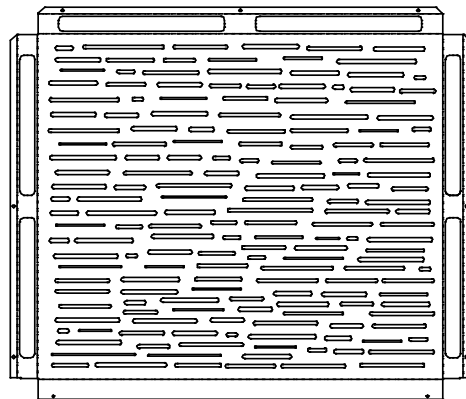

Slika 1.: KAMASK sa MORSE uzorkom CMMR0S0

Režim rada ventilatora	Brzina strujanja zraka "Prednja stranica" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Bočni i gornji prednji otvori" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Stražnji otvori" (m/s)#	Protok zraka (m³/h)#	Razlika tlaka usisna strana maske / okolina (Pa)	Razlika tlaka tlačne strane maske (Pa)
3	0.22	4.28	0.70	770	-6.6	4.0
4	0.38	9.10	1.86	3355	-22.5	9.1
5	0.61	19.00	4.49	6065	-85.0	31.0
6	0.72	19.90	5.00	6270	-103.0	55.0

Dijagramski prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka

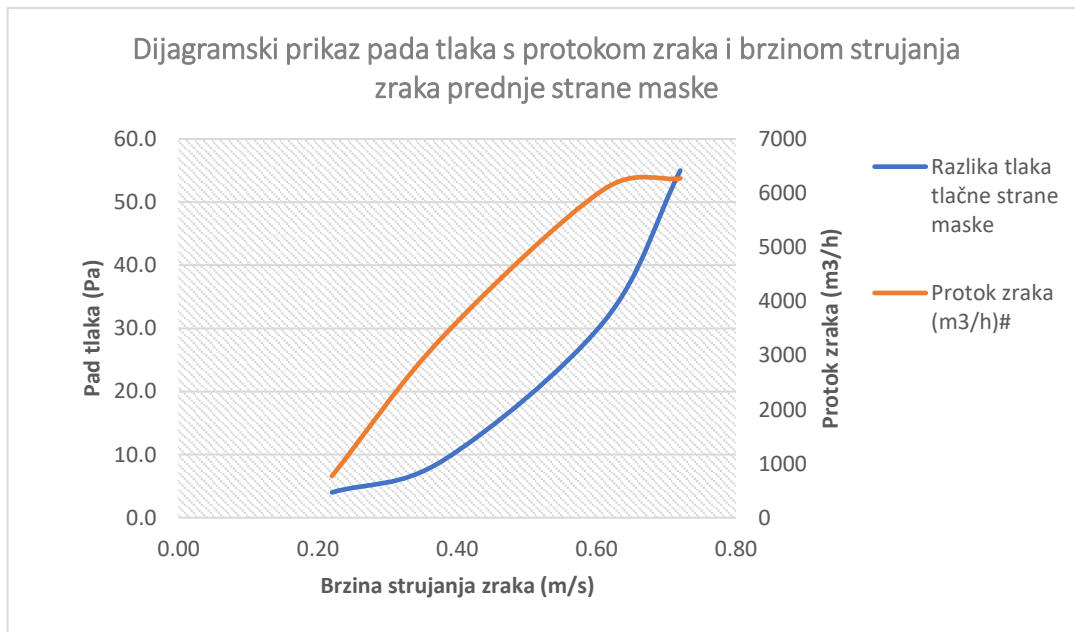

Dimenzija maske CMMR0S0
L x H x D
(length x height x depth)
870 x 670 x 520 mm

POSEBNA NAPOMENA

- ventilator tj. ventilatori postavljeni 80 mm od prednje stranice maske
- brzine izmjerene i prikazane u tablici i dijagramu su brzine izmjerene 150 mm od prednje stranice maske
- sve prikazane vrijednosti su srednje izmjerene vrijednosti osim tlakova, gdje su prikazane maksimalne vrijednosti

Za Ekovent-Info :

Vladimir Vorkapić, dipl.ing.stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva S 1553

Voditelj ISO 17025 umjernog laboratorija



Ekovent-Info d.o.o.
Prekratova 45, Zagreb
Šmarska cesta 7c, Koper



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LK-035

The results marked by # relate to non-accredited activity

CERTIFIKAT C-239/04-19-25

Ukrasna maska za vanjske klimatizacijske jedinice

KAMASK
CMTR0LO


Datum: 18.11.2025.

Okolišnji uvjeti 10±2°C
80±5%rH
1002.7 hPa

Tablica 1

Prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka
kroz masku


$P_{front}(m^2)$	0.7
$P_{front,ef}(m^2)$	0.17
$P_{side}(m^2)$	0.82
$P_{side,ef}(m^2)$	0.28
$P_{upper}(m^2)$	0.52
$P_{upper,ef}(m^2)$	0.11
$P_{UK}(m^2)$	2.04
$P_{UK,ef}(m^2)$	0.56

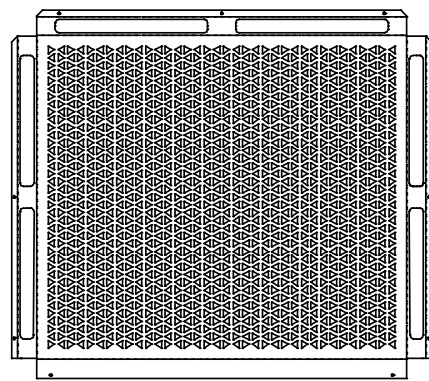

Slika 1 : KAMASK sa TRIANGLE uzorkom CMTR0LO

Režim rada ventilatora	Brzina strujanja zraka "Prednja stranica" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Bočni i gornji prednji otvori" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Stražnji otvori" (m/s)#	Protok zraka (m³/h)#	Razlika tlaka usisna strana maske / okolina (Pa)	Razlika tlaka tlačne strane maske (Pa)
3	0.27	3.07	0.86	770	-1.7	7.0
4	0.39	5.83	2.06	3355	-7.0	-22.0
5	0.66	13.42	4.23	6065	-32.0	88.0
6	0.78	15.04	4.65	6270	-39.0	111.0
5 / 13	0.95	14.00	4.70	9420	-52.0	58.0

Dijagramski prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka

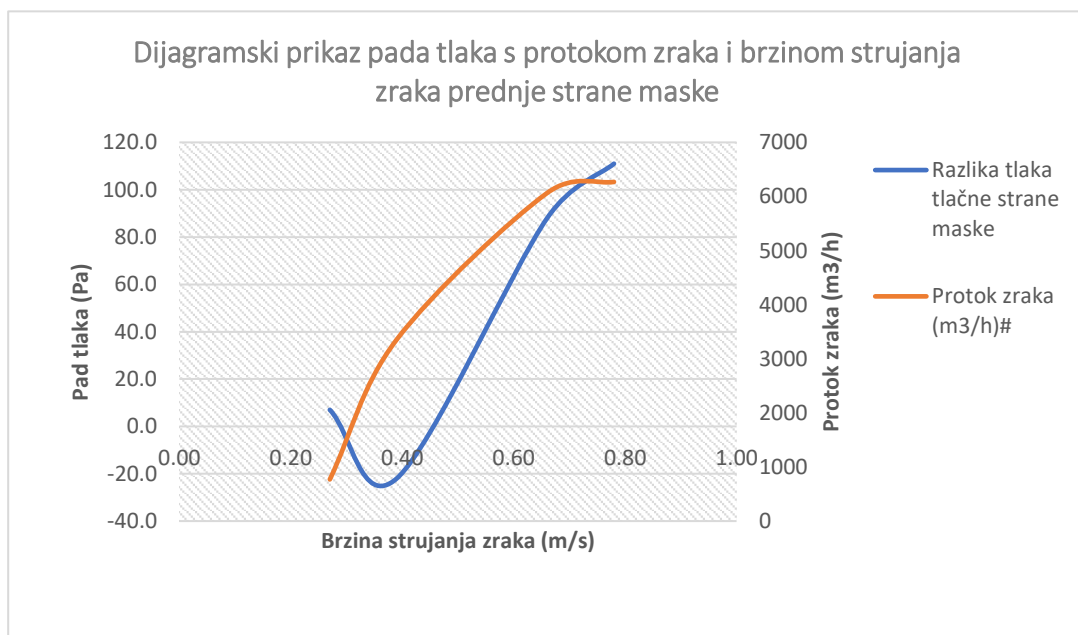

Dimenzija maske CMTR0LO
L x H x D
(length x height x depth)
1050 x 910 x 620 mm

POSEBNA NAPOMENA


- ventilator tj. ventilatori postavljeni 80 mm od prednje stranice maske
- brzine izmjerene i prikazane u tablici i dijagramu su brzine izmjerene 150 mm od prednje stranice maske
- sve prikazane vrijednosti su srednje izmjerene vrijednosti osim tlakova, gdje su prikazane maksimalne vrijednosti

Za Ekovent-Info :

Vladimir Vorkapić, dipl.ing.stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva S 1553

Voditelj ISO 17025 umjernog laboratorija



Ekovent-Info d.o.o.
Prekratova 45, Zagreb
Šmarska cesta 7c, Koper



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LK-035

The results marked by # relate to non-accredited activity

CERTIFIKAT C-239/05-19-25 Ukrasna maska za vanjske klimatizacijske jedinice KAMASK CMTR0M0


Datum: 18.11.2025.

Okolišnji uvjet 10±2°C
80±5%rH
1002.7 hPa

Tablica 1

Prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka kroz masku


$P_{front}(m^2)$	0.7
$P_{front,ef}(m^2)$	0.17
$P_{side}(m^2)$	0.82
$P_{side,ef}(m^2)$	0.28
$P_{upper}(m^2)$	0.52
$P_{upper,ef}(m^2)$	0.11
$P_{UK}(m^2)$	2.04
$P_{UK,ef}(m^2)$	0.56

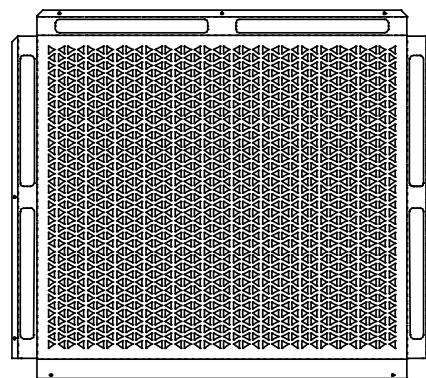

Slika 1 : KAMASK sa TRIANGLE uzorkom CMTR0M0

Režim rada ventilatora	Brzina strujanja zraka "Prednja stranica" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Bočni i gornji prednji otvori" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Stražnji otvori" (m/s)#	Protok zraka (m³/h)#	Razlika tlaka usisna strana maske / okolina (Pa)	Razlika tlaka tlačne strane maske (Pa)
3	0.22	3.84	0.90	770	-1.0	10.4
4	0.36	7.37	1.77	3355	-5.0	33.5
5	0.65	17.07	4.15	6065	-28.0	123.0
6	0.73	18.15	4.40	6270	-31.0	130.0

Dijagramski prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka

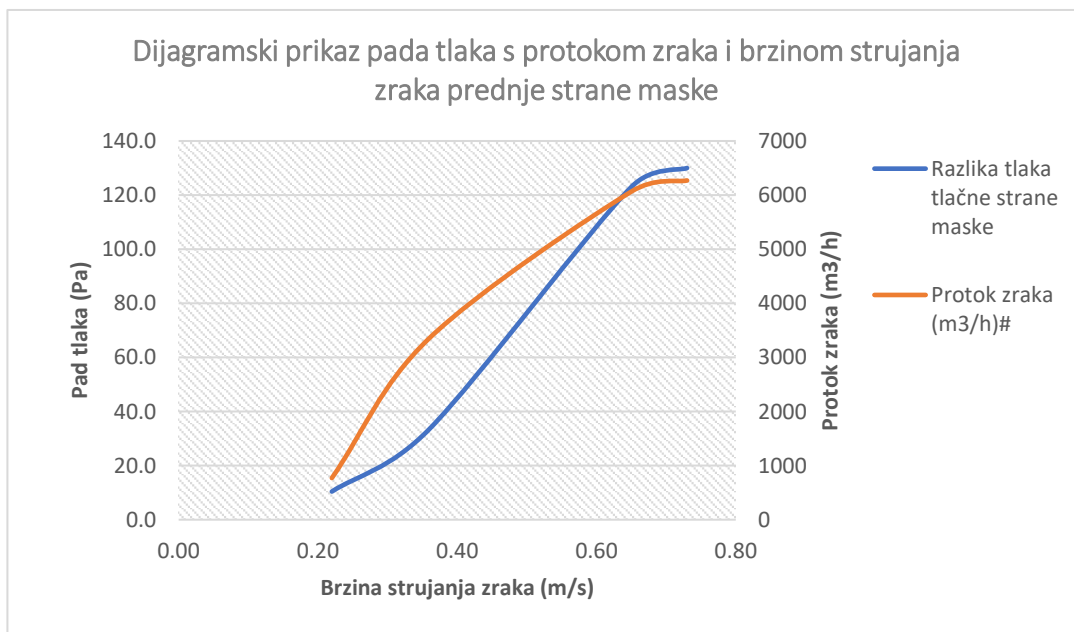

Dimenzija maske CMTR0M0
L x H x D
(length x height x depth)
940 x 740 x 550 mm

POSEBNA NAPOMENA


- ventilator tj. ventilatori postavljeni 80 mm od prednje stranice maske
- brzine izmjerene i prikazane u tablici i dijagramu su brzine izmjerene 150 mm od prednje stranice maske
- sve prikazane vrijednosti su srednje izmjerene vrijednosti osim tlakova, gdje su prikazane maksimalne vrijednosti

Za Ekovent-Info :

Vladimir Vorkapić, dipl.ing.stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva S 1553

Voditelj ISO 17025 umjernog laboratorija



Ekovent-Info d.o.o.
Prekratova 45, Zagreb
Šmarska cesta 7c, Koper



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LK-035

The results marked by # relate to non-accredited activity

CERTIFIKAT
C-239/06-19-25
Ukrasna maska za vanjske klimatizacijske jedinice
KAMASK
CMTR0S0


Datum: 18.11.2025.

Okolišnji uvjeti 10±2°C
80±5%rH
1002.7 hPa

Tablica 1

Prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka kroz masku


$P_{front}(m^2)$	0.58
$P_{front,ef}(m^2)$	0.15
$P_{side}(m^2)$	0.7
$P_{side,ef}(m^2)$	0.24
$P_{upper}(m^2)$	0,45
$P_{upper,ef}(m^2)$	0.10
$P_{UK}(m^2)$	1.65
$P_{UK,ef}(m^2)$	0.49

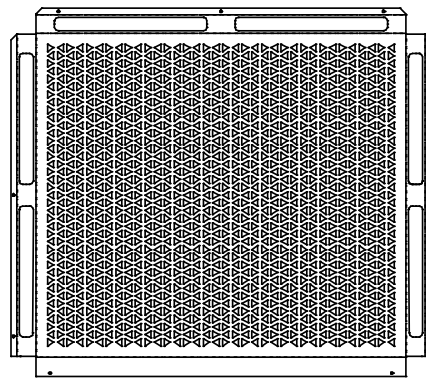

Slika 1 : KAMASK sa TRIANGLE uzorkom CMTR0S0

Režim rada ventilatora	Brzina strujanja zraka "Prednja stranica" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Bočni i gornji prednji otvori" (m/s)#	Brzina strujanja zraka "Stražnji otvori" (m/s)#	Protok zraka (m³/h)#	Razlika tlaka usisna strana maske / okolina (Pa)	Razlika tlaka tlačne strane maske (Pa)
3	0.18	4.72	0.90	770	-3.2	2.2
4	0.33	9.55	2.10	3355	-11.0	7.0
5	0.56	19.30	4.05	6065	-40.0	27.0
6	0.70	20.80	4.50	6270	-44.0	34.0

Dijagramski prikaz izmjerenih padova tlaka s protokom zraka

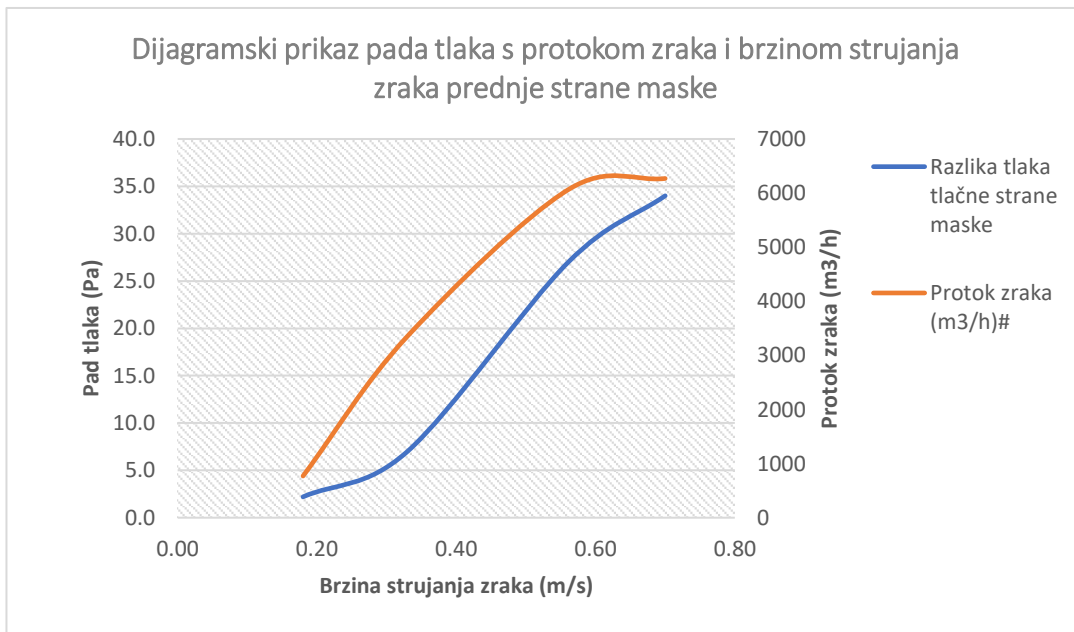

Dimenzija maske CMTR0S0
L x H x D
(length x height x depth)
870 x 670 x 520 mm

POSEBNA NAPOMENA

- ventilator tj. ventilatori postavljeni 80 mm od prednje stranice maske
- brzine izmjerene i prikazane u tablici i dijagramu su brzine izmjerene 150 mm od prednje stranice maske
- sve prikazane vrijednosti su srednje izmjerene vrijednosti osim tlakova, gdje su prikazane maksimalne vrijednosti

Za Ekovent-Info :

Vladimir Vorkapić, dipl.ing.stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva S 1553

Voditelj ISO 17025 umjernog laboratorija